

DAL Q.GEN.

Progettazione

Disegna

N° Diseño

Distribuzione
TT

P.I. secondo norma
CEI EN 60898

Norma posa cavi
CEI UNEL 35024 - 35025

Data: 15/03/2023
Pagina: 1/1

Identificativo	Linea 1	Linea 2	Linea 3	Linea 4	Linea 5	Linea 6	Linea 7	Linea 8
Descrizione	GENERALE CLIMA	ARUM140	ARUM120	U.I. CASSETTA	U.I. CANALIZZATE	U.I. RECUPERATORO	CONTROLLO PACSSA000	RISERVA
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
Fasi della linea	L1L2L3N	L1L2L3N	L1L2L3N	L1N	L2N	L3N	L3N	L3N
Codice articolo 1	FN84C63	GN8843F32	GN8843F32	GN8813A10	GN8813A10	GN8813A10	GN8813A10	GN8813AC10
Codice articolo 2	-	-	-	-	-	-	-	-
Corrente regolata di fase Ir (A)	1 x In = 63,00	1 x In = 32,00	1 x In = 32,00	1 x In = 10,00	1 x In = 10,00	1 x In = 10,00	1 x In = 10,00	1 x In = 10,00
Potenza totale	25,500 kW	12,000 kW	10,000 kW	1,000 kW	1,000 kW	0,500 kW	0,500 kW	0,500 kW
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Potenza effettiva	25,500 kW	12,000 kW	10,000 kW	1,000 kW	1,000 kW	0,500 kW	0,500 kW	0,500 kW
Corrente di impiego Ib (A)	42,59	19,27	16,06	4,83	4,83	2,42	2,42	2,42
Cos ø	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
Sezione di fase (mm²)	1 x 16	1 x 10	1 x 10	1 x 2,5	1 x 2,5	1 x 2,5	1 x 1,5	1 x 1,5
Sezione di neutro (mm²)	1 x 16	1 x 10	1 x 10	1 x 2,5	1 x 2,5	1 x 2,5	1 x 1,5	1 x 1,5
Sezione di PE (mm²)	1 x 16	1 x 10	1 x 10	1 x 2,5	1 x 2,5	1 x 2,5	1 x 1,5	1 x 1,5
Portata cavo di fase (A)	68,00	51,15	51,15	30,00	30,00	30,00	17,50	17,50
Lunghezza linea a valle (m)	1,00	5,00	5,00	70,00	70,00	70,00	5,00	1,00
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)	0,02 / 0,07	0,09 / 0,16	0,08 / 0,15	2,58 / 2,66	2,58 / 2,66	2,08 / 2,16	0,14 / 0,21	0,03 / 0,10
Sezione cablaggio interno fase	25	10	10	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Codice morsetti	-	-	-	-	-	-	-	-

Q.GEN.

Q.GEN. VEDI PROG.
ELETTRICO

4x16mmq


FG16OR16

Q2
Q.CLIMA

La esatta posizione delle
apparecchiature dovrà essere verificata
in fase di installazione

Il presente disegno è valido
ai soli fini della
realizzazione degli impianti

Fronte Quadro IP65

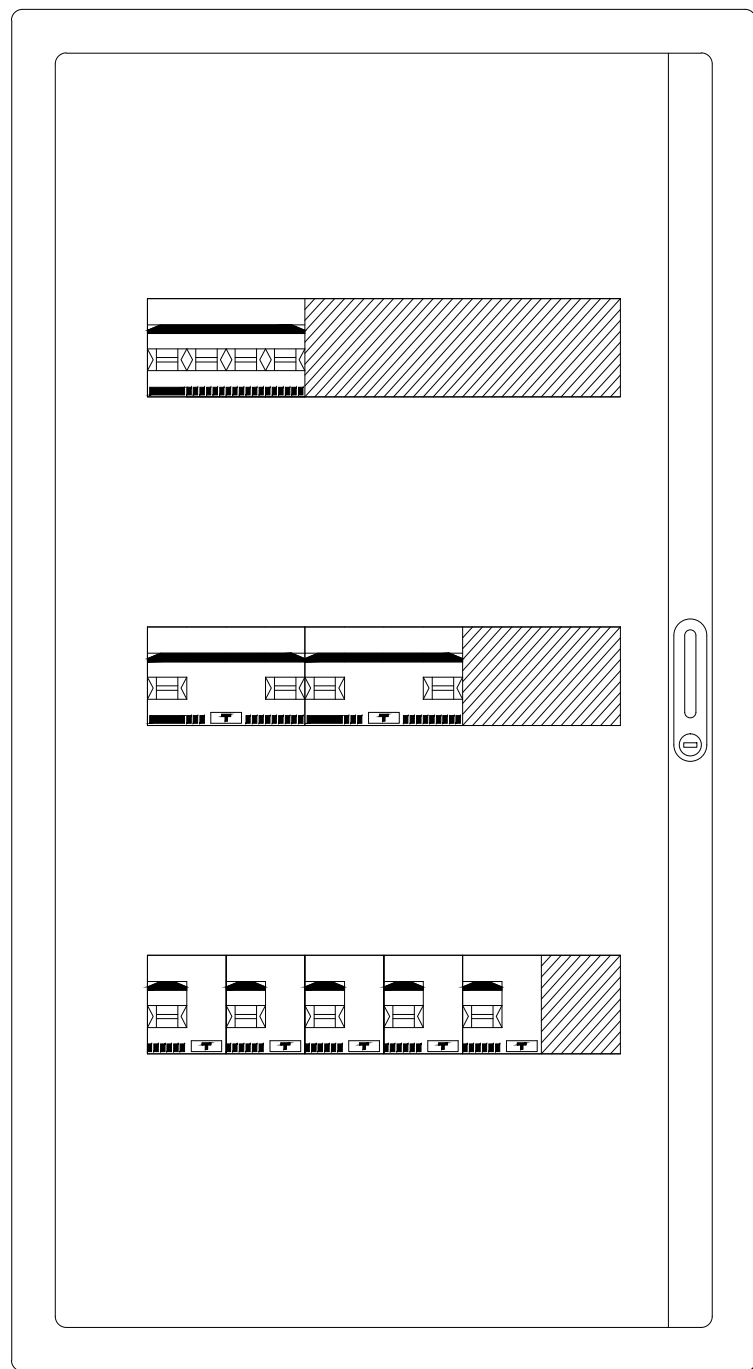

COMMITTENTE:

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Via del Teatro Romano, 17 - 34121 Trieste

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Ing. Silvia Angeli

**REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELL'UFFICIO
IMMIGRAZIONE DELLA QUESTURA DI TRIESTE
PRESSO IL COMPEDIO DENOMINATO
"CASERMA DUCHESSA D'AOSTA"
SITO IN VIA PIETRO MASCAGNI, 9 - TRIESTE**

PROGETTO DEFINITIVO

IMPIANTI MECCANICI
IMPIANTO CLIMA-TERMICO
QUADRO ELETTRICO

01	Maggio 2024	Modifiche richieste dal committente	NDL	NDL	VAL
00	Gennaio 2023	Prima emissione	NDL	NDL	VAL
REVISIONE	DATA	MOTIVO	CALCOLATO	ESEGUITO	VERIFICATO

REDAZIONE PROGETTO:  ESSE TI ESSE INGEGNERIA s.r.l. Sede legale: via P. Bronzetti, 30 - 35138 PADOVA Sede operativa: via Armistizio, 135 - 35142 PADOVA Tel. 049 8808237 e-mail: progettazione@essetieffe.it  Sistema di Gestione per la Qualità certificato in accordo alla norma UNI EN ISO 9001	PROGETTISTA: Dott. Ing. Pierangelo Valerio	SCALA: -
QUESTO DOCUMENTO NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O ALTREMENTI PUBBLICATO IN TUTTO O IN PARTE SENZA IL CONSENSO SCRITTO DEL REDATTORE. DEL PROGETTO (pagge 22-4-41, n. 633 - art. 2575 e segg. C.C.)	DATA: Gennaio 2023 ALLEGATO N. 4.5.2	

SIGLA PROGETTO: EDIB941